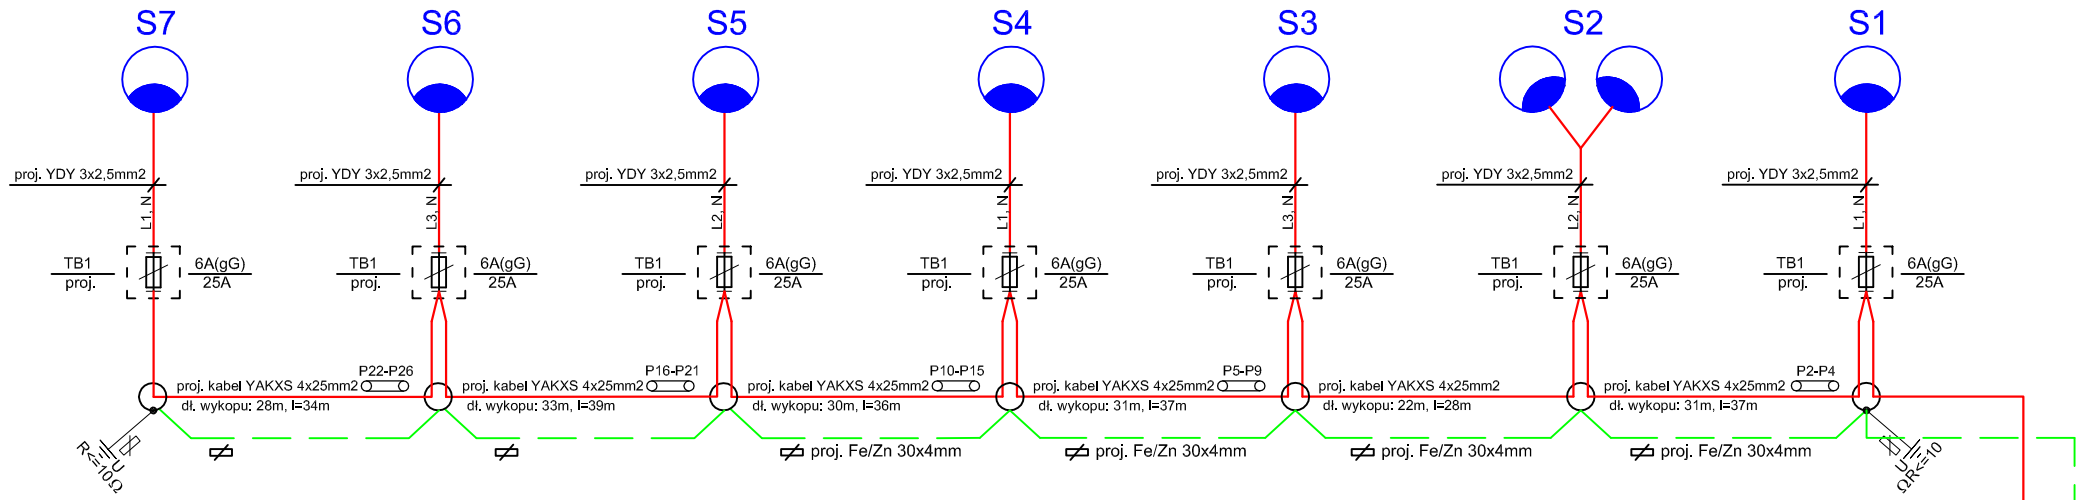

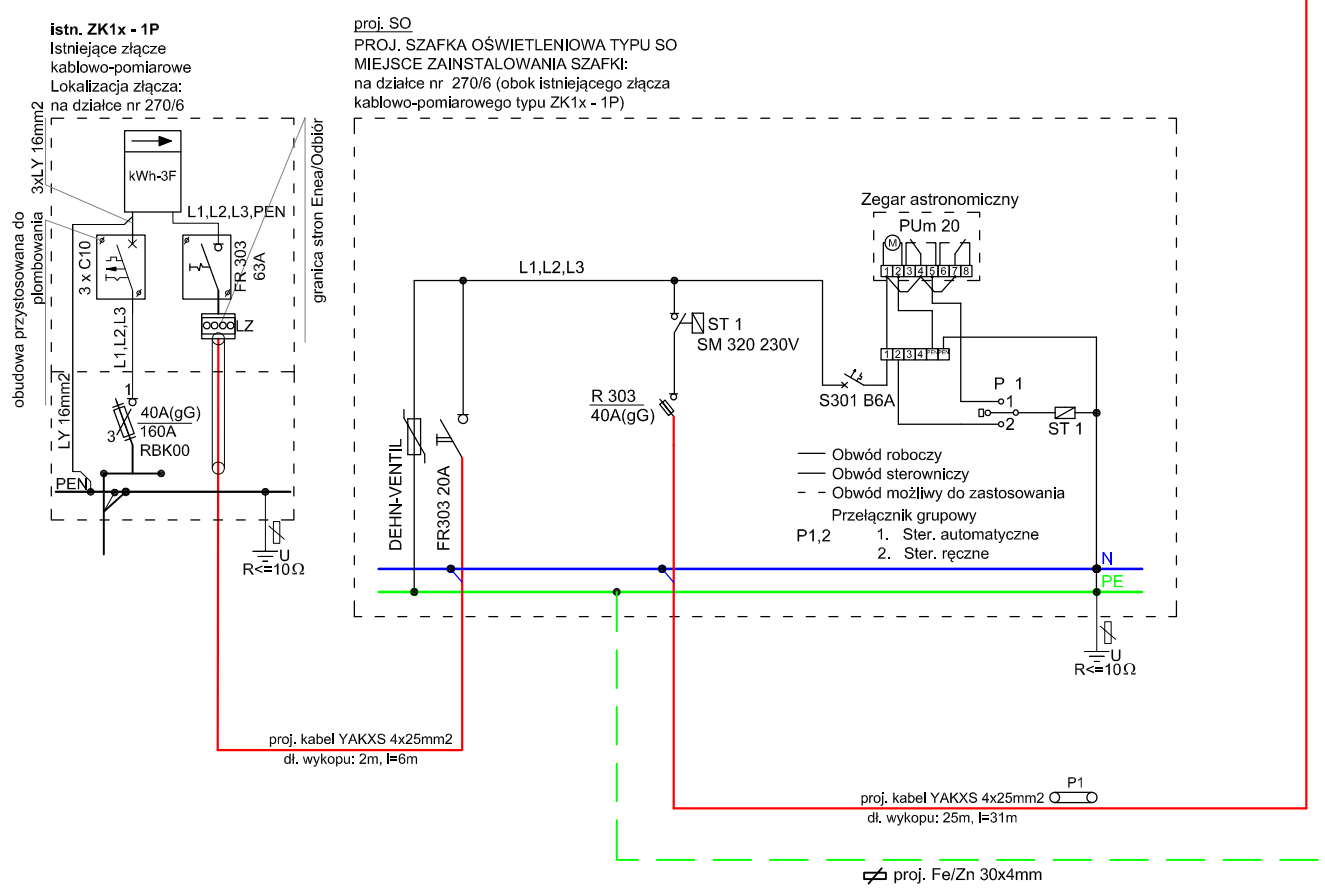

U - uziom pionowy miedziowany GALMAR 3/4" dł. 9 m (3 x art. nr 10025 + złączka3/4" 2 x art. nr 10403 + głowica pogrążająca 3/4 art. nr 10803 + uchwyt krzyżowy płaski do połączeń z bednarką Fe/Zn art. nr 10333). Uziom pogrążyć pionowo na gł. 0,6 m od powierzchni gruntu.

UWAGI:
1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
2. Po wykonaniu prac - wykonać właściwe pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancję izolacji przewodów.
3. Przewody neutralne stosować w izolacji koloru niebieskiego, przewody ochronne należy stosować w izolacji koloru żółto -zielonego.
4. Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

TB1 - projektowane słupowe tabliczki bezpiecznikowe

PROMAD
BIURO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
Biuro Projektowo Wykonawcze PROMAD Tomasz Madejski, ul. Czarnieckiego 30/31, 73-110 Stargard
NIP: 854-219-09-69; REGON: 32098765; tel. 696-738-320; biuro@pro-mad.com; www.pro-mad.com

Tytuł:	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej nr dz. 270/5 do dz. nr 509/3 (trafostacja)
Adres:	dz. nr geod. 270/6 i 488, obręb Pężino, gmina Stargard
Inwestor:	Gmina Stargard ul. Rynek Staromiejski 5 73-110 Stargard
Faza:	Projekt budowlany
Projektant:	inż. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE/05
Opracował:	mgr inż. Paweł Madejski
Tytuł rysunku: Schemat strukturalny zasilania oświetlenia ulicznego	Rys. Nr : E-2